

Comité Ressource en Eau

2025

Chambre d'Agriculture de Tarn-et-Garonne
4 décembre 2025

TERRES d'AVENIR



Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

Liberté
Égalité
Fraternité

Evolution de l'assolement des cultures annuelles



Echantillonnage logiciel MesParcelles (mai 25):

- Pour rappel, SAU du Tarn et Garonne : 201 774 ha (donnée 2020)

Focus sur les principales grandes cultures

	2022	2023	2024	2025
Surface Echantillon	67 830	82 608	79 227	82 814
SAU (ha) des principales GC, dont :				
Blé	31 157	35 517	28 766	29 538
Orge	29,9%	36,2%	28,2%	36,4%
Colza	9,6%	10,8%	8,9%	8,2%
Maïs total	3,8%	3,1%	2,9%	2,9%
Soja	23,0%	20,0%	23,9%	24,8%
Sorgho grain	5,4%	3,9%	3,1%	3,2%
Tournesol	3,3%	4,0%	9,2%	3,6%
	25,2%	22,0%	23,7%	20,9%

Evolution 2024/2025	
en point de %	en %
8,2	29%
-0,7	-8%
0,0	-1%
0,9	4%
0,1	4%
-5,6	-61%
-2,8	-12%


Suivi des cultures (Maïs, source : Céré'Obs)



FranceAgriMer



Semis - Maïs grain - Tarn-et-Garonne

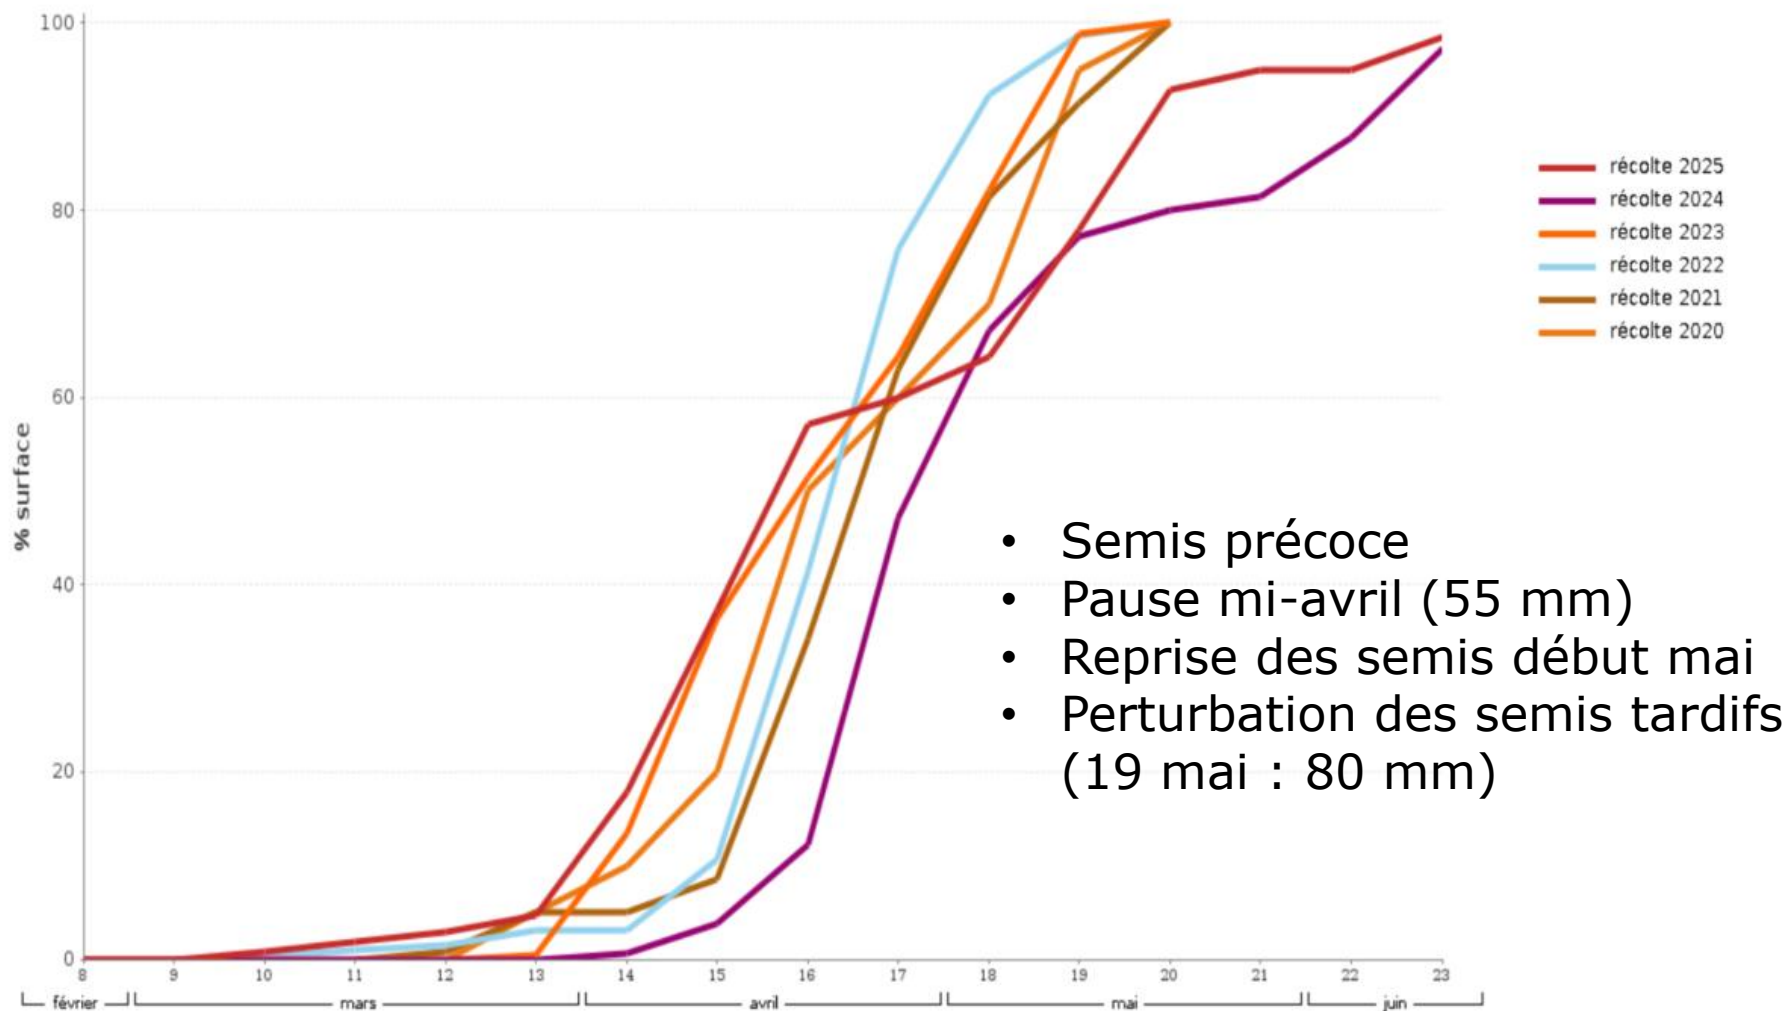

Suivi des cultures (Maïs, source : Céré'Obs)



- 3^{ème} été le plus chaud après 2003 et 2022
- Fort besoin hydrique durant le mois de juillet
- Pic des besoins entre juillet et aout
- Orage du 13/08 et 28/08 mettent fin à la période de sécheresse (90mm au total)

bilan hydrique 2025


Montauban	Précipitation (mm)	ETP (mm)	Déficit hydrique (mm)
Juin	42	141	99
Juillet	9	153	144
Aout	87	146	59
Sept	40	82	42

- Irrigation entre juillet et mi aout

Suivi des cultures (Maïs, source : Céré'Obs)



Humidité du grain 50% - Maïs grain - Tarn-et-Garonne

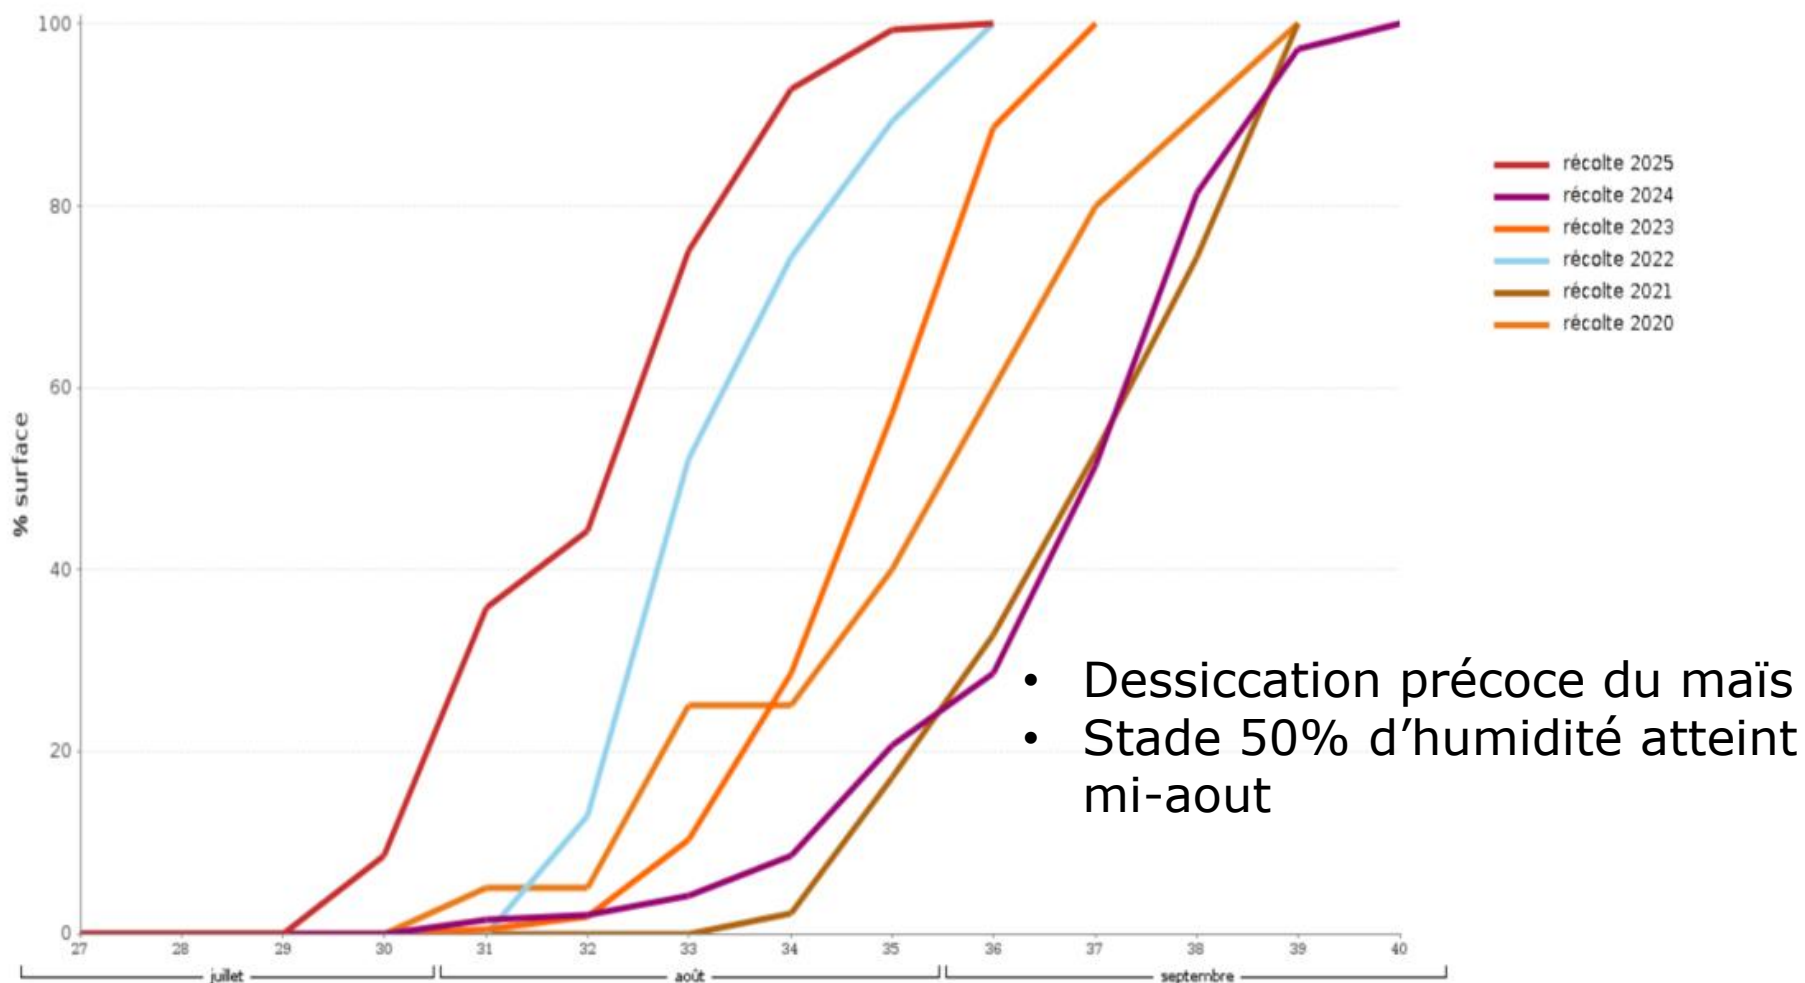

- Dessiccation précoce du maïs
- Stade 50% d'humidité atteint mi-aout

Action de la chambre d'Agriculture en cours de campagne



Diffusion du bulletin de conseil irrigation

- 12 bulletins GC (3 secteurs)
- 25 bulletins arbo

Participation à 12 CSO

Suivi d'un réseau de parcelles de référence avec station météo : 13 en GC / 8 en maraîchage / 19 en Arboriculture


Echanges hebdomadaires avec la DDT sur l'évolution des besoins

Mise en place de tours d'eau : sur le BV de la Lupte et le Lembous : 13 préleveurs

Action de sensibilisation sur BV Lemboulas aval semaine 32 : ajustement des prélèvements ayant permis d'éviter l'entrée en restriction totale

Communication BV Tarn restriction 2j/s (sms le 23/08)

• Présentation de l'OUGC Aveyron

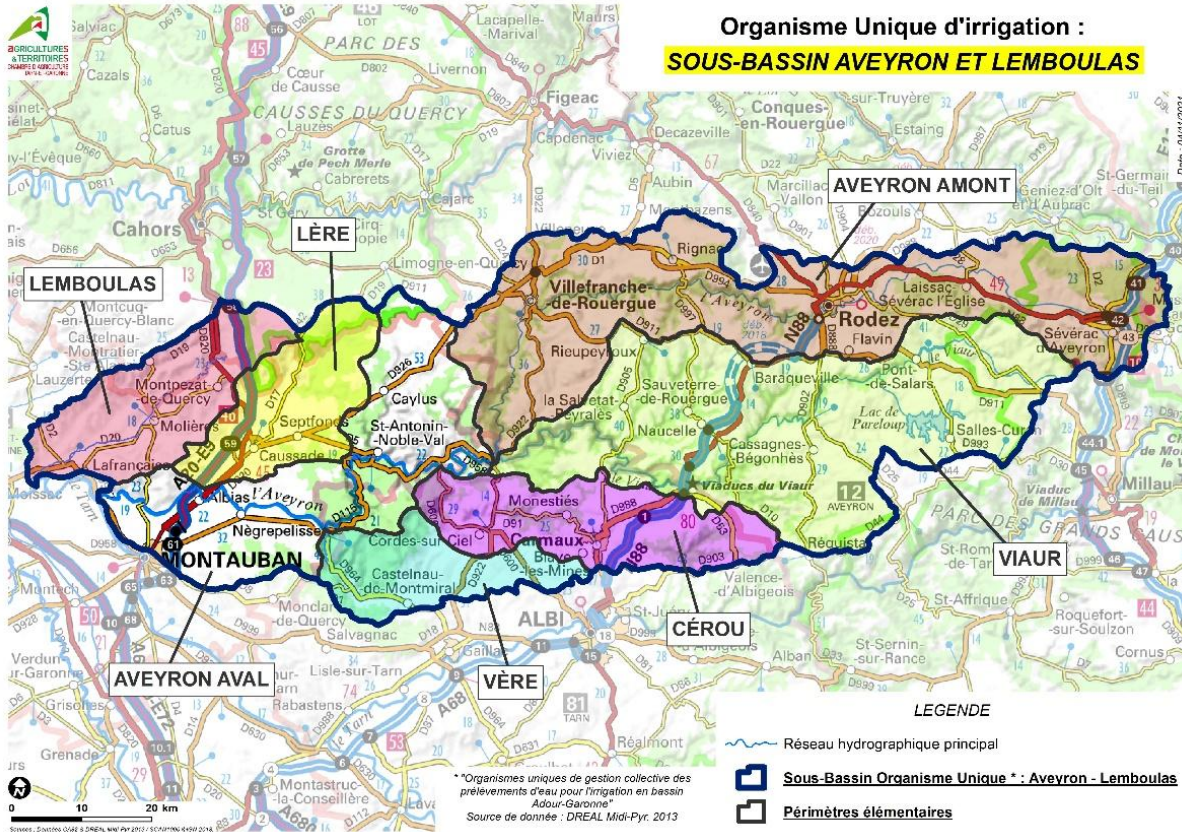

Volume total AUP de 16,9 Mm³
(17,5 Mm³ en 2024) **en cours**
d'eau et nappe
d'accompagnement

7 Périmètres élémentaires (4 dép)

468 préleveurs en cours d'eau

662 préleveurs uniquement sur
des réserves d'eau

Carte de l'OUGC Aveyron & Lemboulas

Volumes demandés et autorisé : Étiage 2025



Périmètre élémentaire	Cours d'eau et N. acc		Nappe souterraine		Retenue déconnectée	
	Volume demandé	Volume autorisé	Volume demandé	Volume autorisé	Volume demandé	Volume autorisé
Aveyron Amont	508 600	453 699	71 500	71 500	2 616 554	2 592 400
Aveyron Aval	15 079 011	12 735 262	1 560 409	1 048 668	6 572 140	6 531 140
Cérou	504 000	504 000			754 105	746 460
Lemboulas (hors bassin Aveyron)	459 455	435 455	30 500	30 500	3 221 896	3 044 720
Lère	1 141 000	961 398			2 495 550	2 367 550
Vère	471 950	421 850			229 400	177 800
Viaur	203 328	166 700	10 950	5 000	2 214 773	2 069 900


(en gras) : Clé de répartition sur 5 PE en cours d'eau et 1 PE sur Nappe déconnectée

Suivi des prélèvements (échantillonnage)



Extrapolation à partir de données issues d'une enquête réalisé par la CA82 sur les ASA (représentant 50% des prélèvements sur l'Aveyron Aval)

Evolution du débit de prélèvement sur l'Aveyron Aval
(étiage 2025)

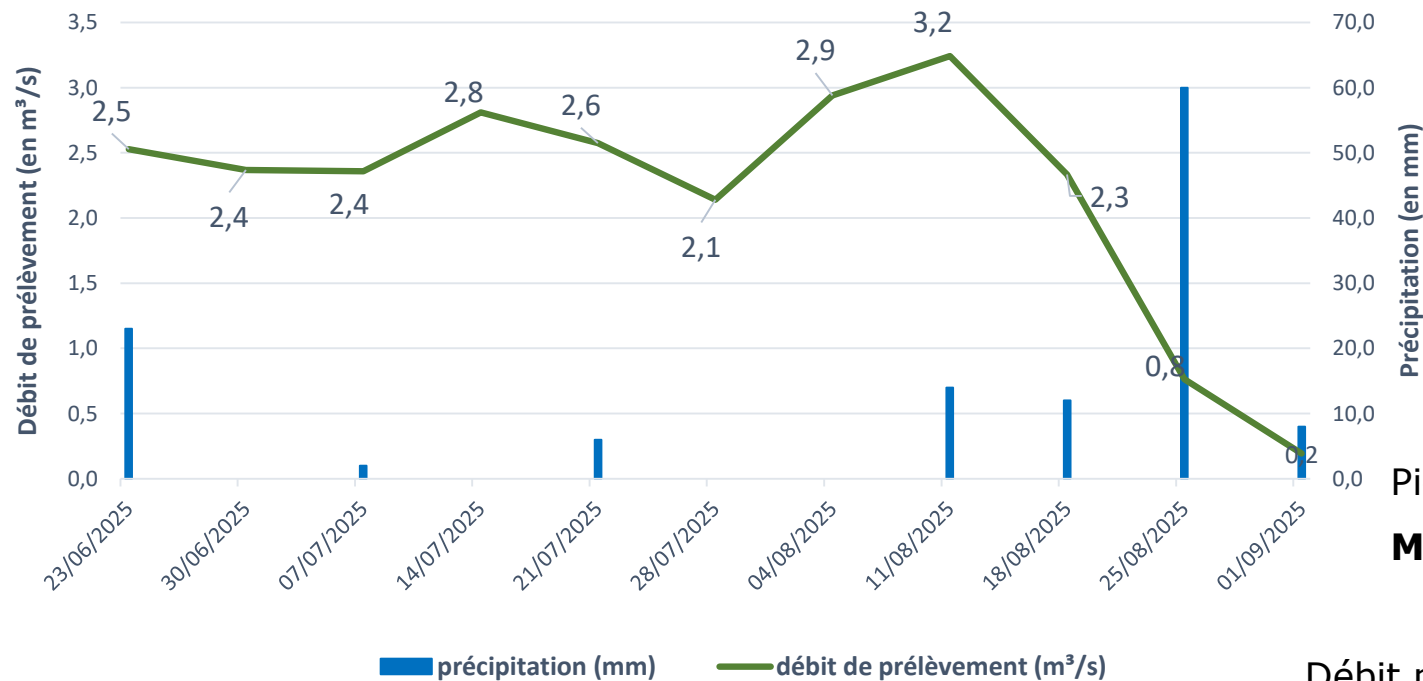

Pic des consommations :
Mi-juillet et mi-aout

Débit mesuré le plus bas :
Loubéjac le 20/07 : 2,8 m³/s